XR20/60 & XW20/60/300 : APPLICATIONS TN et BT pour CAMIONS RÉFRIGÉRÉS

- Régulateurs digitaux destinés aux camions réfrigérés (alimentation 9÷40Vcc)
- Enregistrement des températures maxi et mini
- Possibilité de contrôler un compartiment BT et un autre TN, ou 1 réfrigéré et un autre « chaud » (XW300)
- Dégivrage "à la demande" pour une gestion de cycles de dégivrages optimisés (XW300)
- Comptage des heures de fonctionnement pour la gestion des cycles de maintance
- Commande thermostatique d'ouverture "shutter" (XW300)
- Programmation facile et rapide par la Hot Key ou le Kit Prog Tool
- Connexion série aux systèmes de supervision
- Consommation 3VA maxi (10VA maxi pour le XW300)
- Afficheur à LED rouge, hauteur 13,2mm (LED rouge, hauteur 10,5 mm et icônes pour format CX)

COMMENT COMMANDER

XR20/60

X	R		0	C	X	-	3	B	C	D	E

-17.8 Pour afficheur bleu, contacter Dixell

B	C	D	E
Entrées	**Buzzer**	**Sortie X-REP** (exclut sortie TTL)	**Unité de mesure**	**Raccordements**
N = NTC	**0** = Non	Non	**C** = °C	**0** = Vis
P = PTC	**1** = Oui	Non	**F** = °F	**6** = Faston
	2 = Non	Oui		
	3 = Oui	Oui		

XW20/60

X	W			L	-	3	B	C	D	0

-17.8 Pour afficheur bleu, contacter Dixell

B	C	D
Entrées	**Buzzer**	**Unité de mesure**
N = NTC	**0** = Non	**C** = °C
P = PTC	**1** = Oui	**F** = °F

CLAVIER

T	6	3	0	-	A	0	0	D	0

-17.8 Pour afficheur bleu, contacter Dixell

XW300

X	W	3		0	K	-	3	N	C	D	E

A	C	D	E	
Buzzer	**Boîtier**	**Unité de mesure**	**RS485 intégrée**	**4÷20mA**
0 = Non	**0** = Carte ouverte "OS"	**C** = °C	**0** = Non	Non
1 = Oui	**2** = Boîtier "GS" 182x142x76mm	**F** = °F	**2** = Non	Oui
	4 = Boîtier "GS" 225x180x84mm		**4** = Oui	Non
			6 = Oui	Oui

XR20/60 & XW20/60

XR20CX XW20L	Régulateurs digitaux pour applications ventilées TN avec dégivrage par arrêt du compresseur
XR60CX XW60L	Régulateurs digitaux pour applications ventilées TN et BT avec gestion des dégivrages



CX: 32x74mm

L: 38x185mm

CARACTÉRISTIQUES	XR20CX	XW20L	XR60CX	XW60L
Afficheur : nbre de chiffres	± 3 d.p.	± 3 d.p.	± 3 d.p.	± 3 d.p.
Alimentation	9÷40Vdc	9÷40Vdc	9÷40Vdc	9÷40Vdc
Entrées sondes				
Thermostat	NTC, PTC	NTC, PTC	NTC, PTC	NTC, PTC
Dégivrage			NTC, PTC	NTC, PTC
Condenseur	NTC, PTC Sur la Hot Key		NTC, PTC Sur la Hot Key	
Entrées digitales				
Alarme, départ dégivrage, switch porte, switch pression	config	config	config	config
Sorties relais				
Compresseur	8A	8A	8A	8A
Dégivrage			8A	8A
Ventilateurs			8A	8A
Lumière		8A		8A
Autres				
Sortie Hot Key/Kit Prog Tool	pres	pres	pres	pres
Sortie afficheur déporté	X-REP opt		X-REP opt	
Sortie série	TTL		TTL	
Buzzer	opt	opt	opt	opt

XR20CX

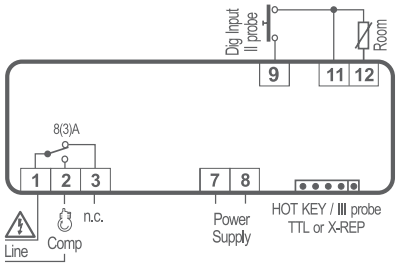

XW20L

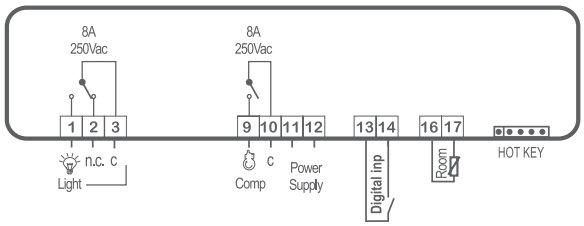

XR60CX

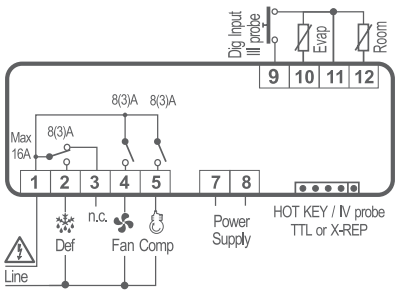

XW60L

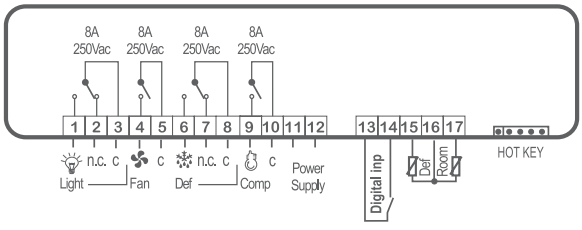

XW300

RÉGULATEURS et CLAVIER pour APPLICATIONS VENTILÉES avec DÉGIVRAGE « A LA DEMANDE » sur CAMIONS RÉFRIGÉRÉS

K: OS/GS

38x185mm

XW360K	Régulateur digital pour applications ventilées TN et BT avec dégivrage "à la demande"
XW370K	Régulateur digital pour applications ventilées TN et BT avec dégivrage "à la demande", gestion résistances et trappes
T630	Clavier pour régulateurs XW300

CARACTÉRISTIQUES	XW360K	XW370K	T630
Afficheur : nbre de chiffres	Sur le clavier ± 3 d.p.	Sur le clavier ± 3 d.p.	± 3 d.p.
Alimentation	9÷40Vdc	9÷40Vdc	Du régulateur
Entrées sondes			
Thermostat	NTC	NTC	
NT thermostat		NTC	
Dégivrage	NTC	NTC	
Dégivrage "à la demande"	NTC	NTC	
Entrées digitales			
Alarme générique, alarme bloc, switch pression, démarrage dégivrage, changement mode de fonctionnement, sortie résistance	config	config	
Switch porte	pres	pres	
Sorties relais			
Compresseur	8A	8A	
Dégivrage	8A	8A	
Ventilateurs	8A	8A	
Contrôle résistances		8A	
Lumière	8A	8A	
Trappes		8A	
Autres			
Sortie Hot Key/Kit Prog Tool	pres	pres	
Sortie série	RS485 opt	RS485 opt	
Sortie analogique	4÷20mA opt	4÷20mA opt	
Buzzer	Sur le clavier	Sur le clavier	opt

XW360K

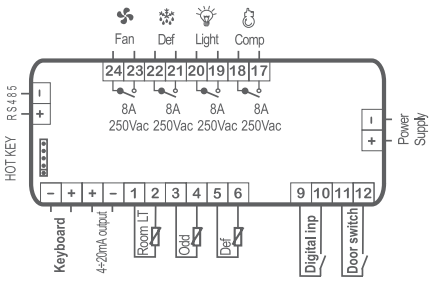

XW370K

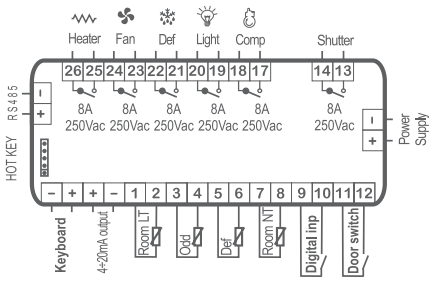

Les MODULES de PUISSANCE au FORMAT K sont DISPONIBLES en 2 VERSIONS DIFFÉRENTES

OS : carte ouverte

GS : avec boîtier plastique 182x142x76mm ou 225x180x84mm